




常州市水利规划设计院有限公司				
批准		雅浦港支浜前岸浜、后岸 浜水系沟通工程		施工图 设计
核定				部分
审查		总平面布置图		
校核				
设计		比例		日期 2022.09
设计证号	A132019400	图号	YPGZB-SG-01	


距离房屋近处结合钢板桩临时
支护措施
钢板桩支护长度暂定12m。
桩后填土完成后拔出

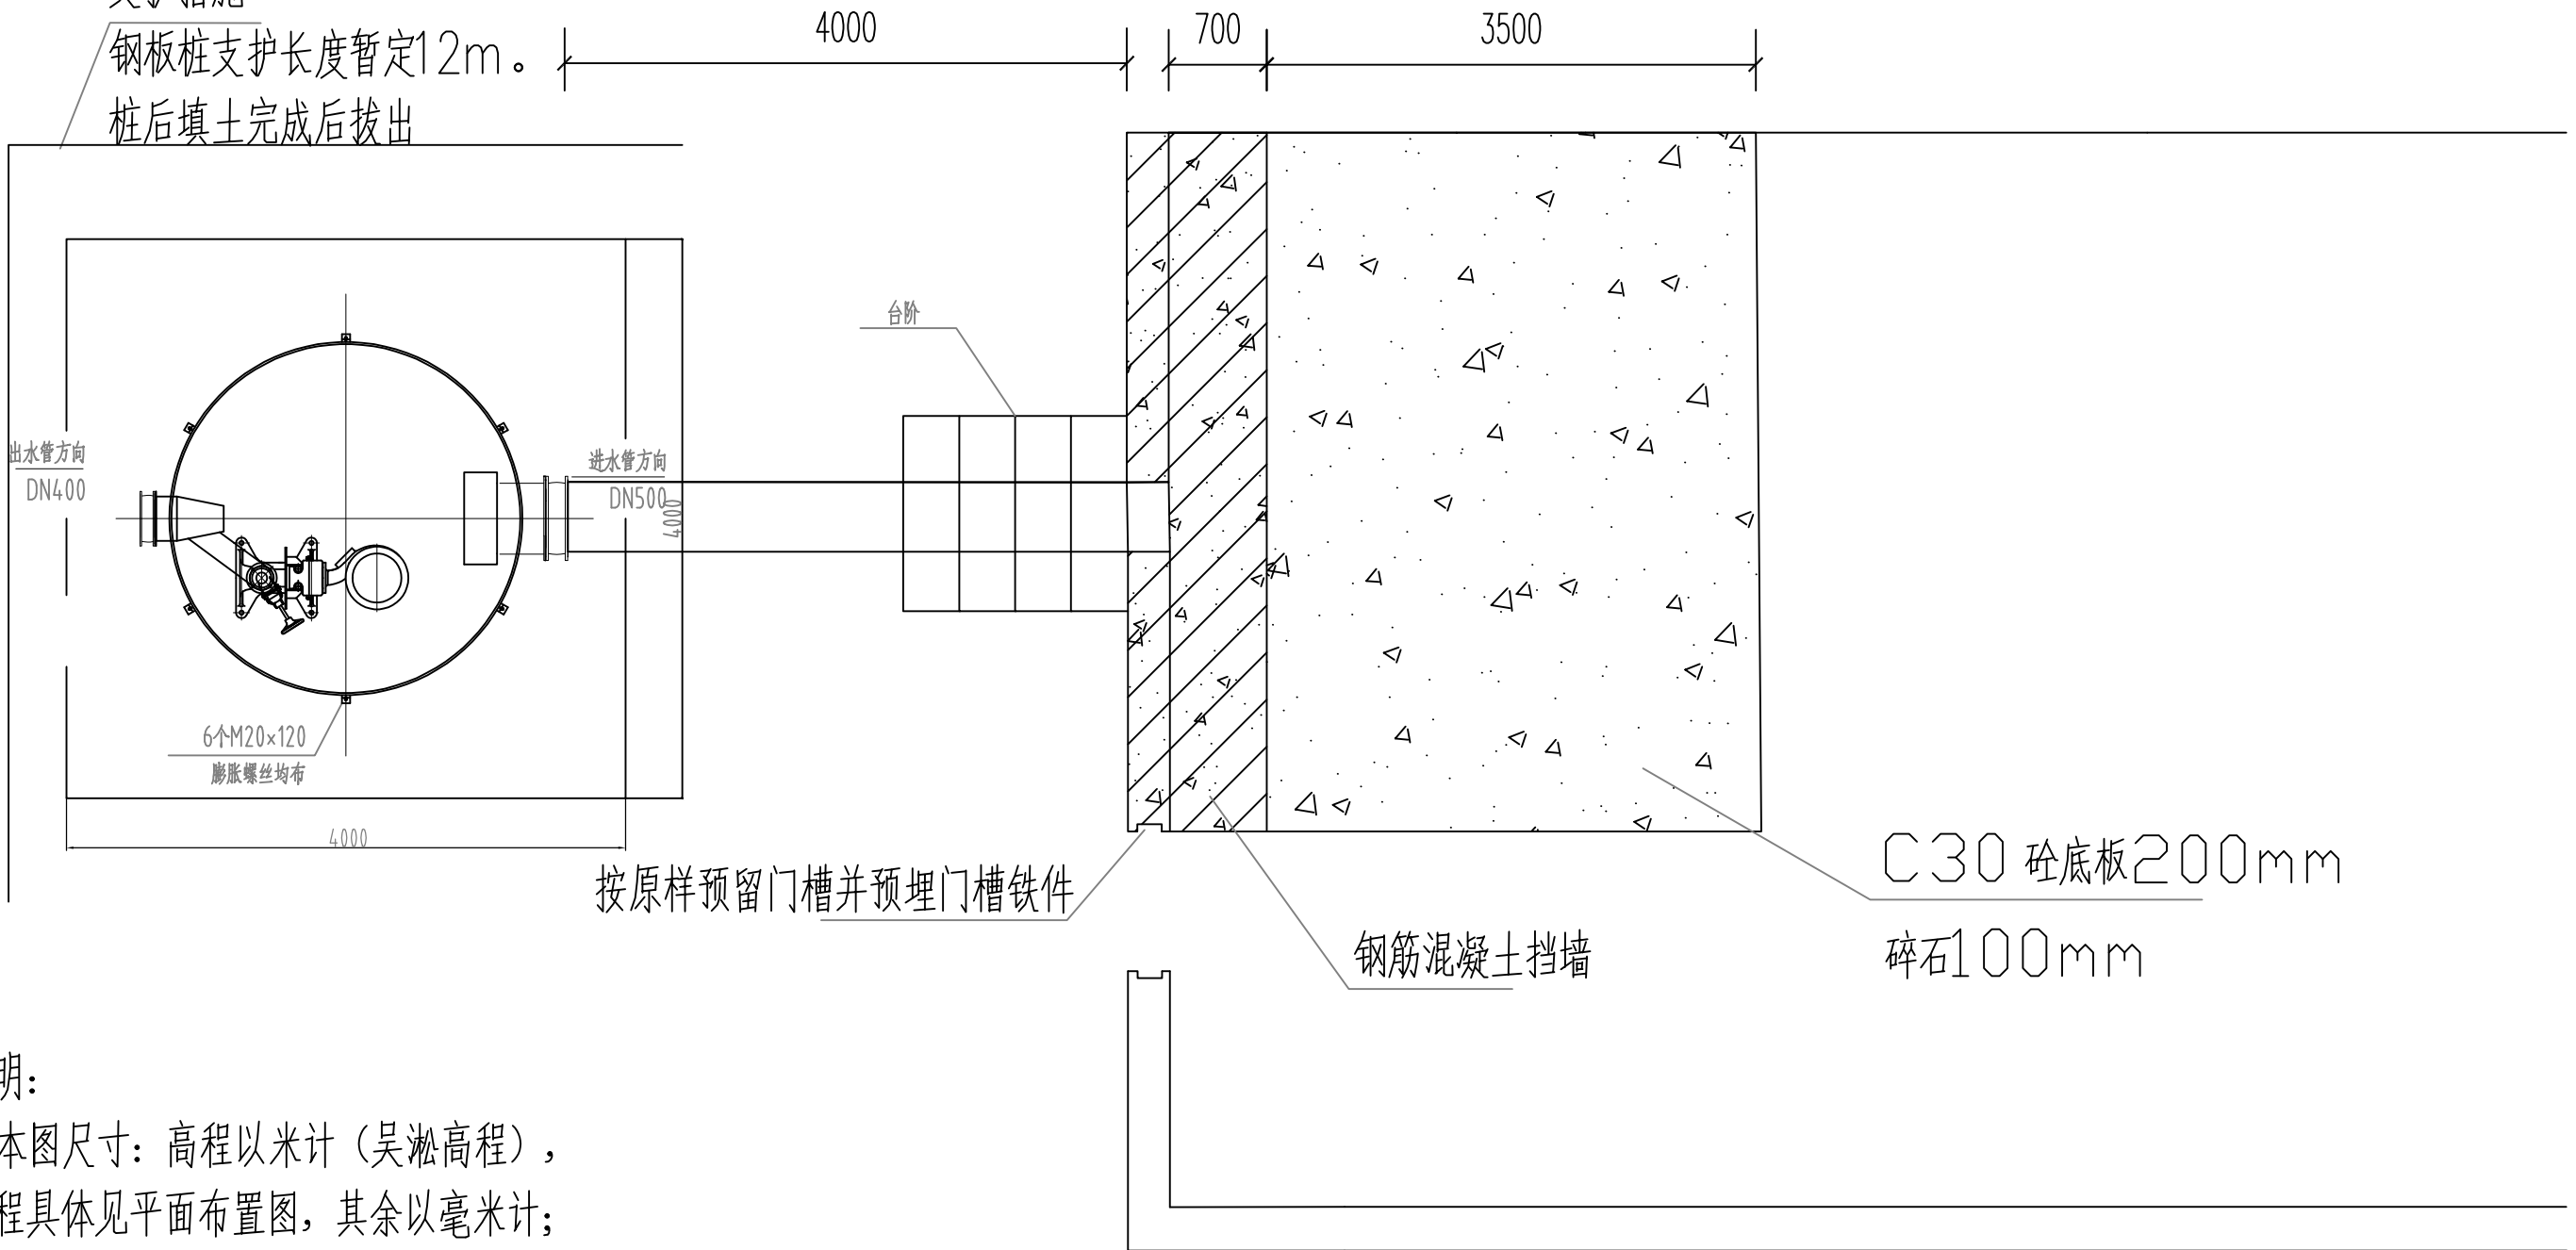

说明：
1. 本图尺寸：高程以米计（吴淞高程），
高程具体见平面布置图，其余以毫米计；
2. 本工程基坑采用拉森钢板桩支护，支
护方案由施工单位自行设计，图中仅为示
意，支护方案须由监理签字批准后方可实
施。

泵站平面图


 常州市水利规划设计院有限公司						
批 准			雅浦港支浜前岸浜、后岸 浜水系沟通工程		施 工 图 设 计	
核 定					部 分	
审 查			泵站平面图			
校 核						
设 计			比 例		日 期	2022.09
设计证号		A132019400	图 号	YPGZB-SG-02		

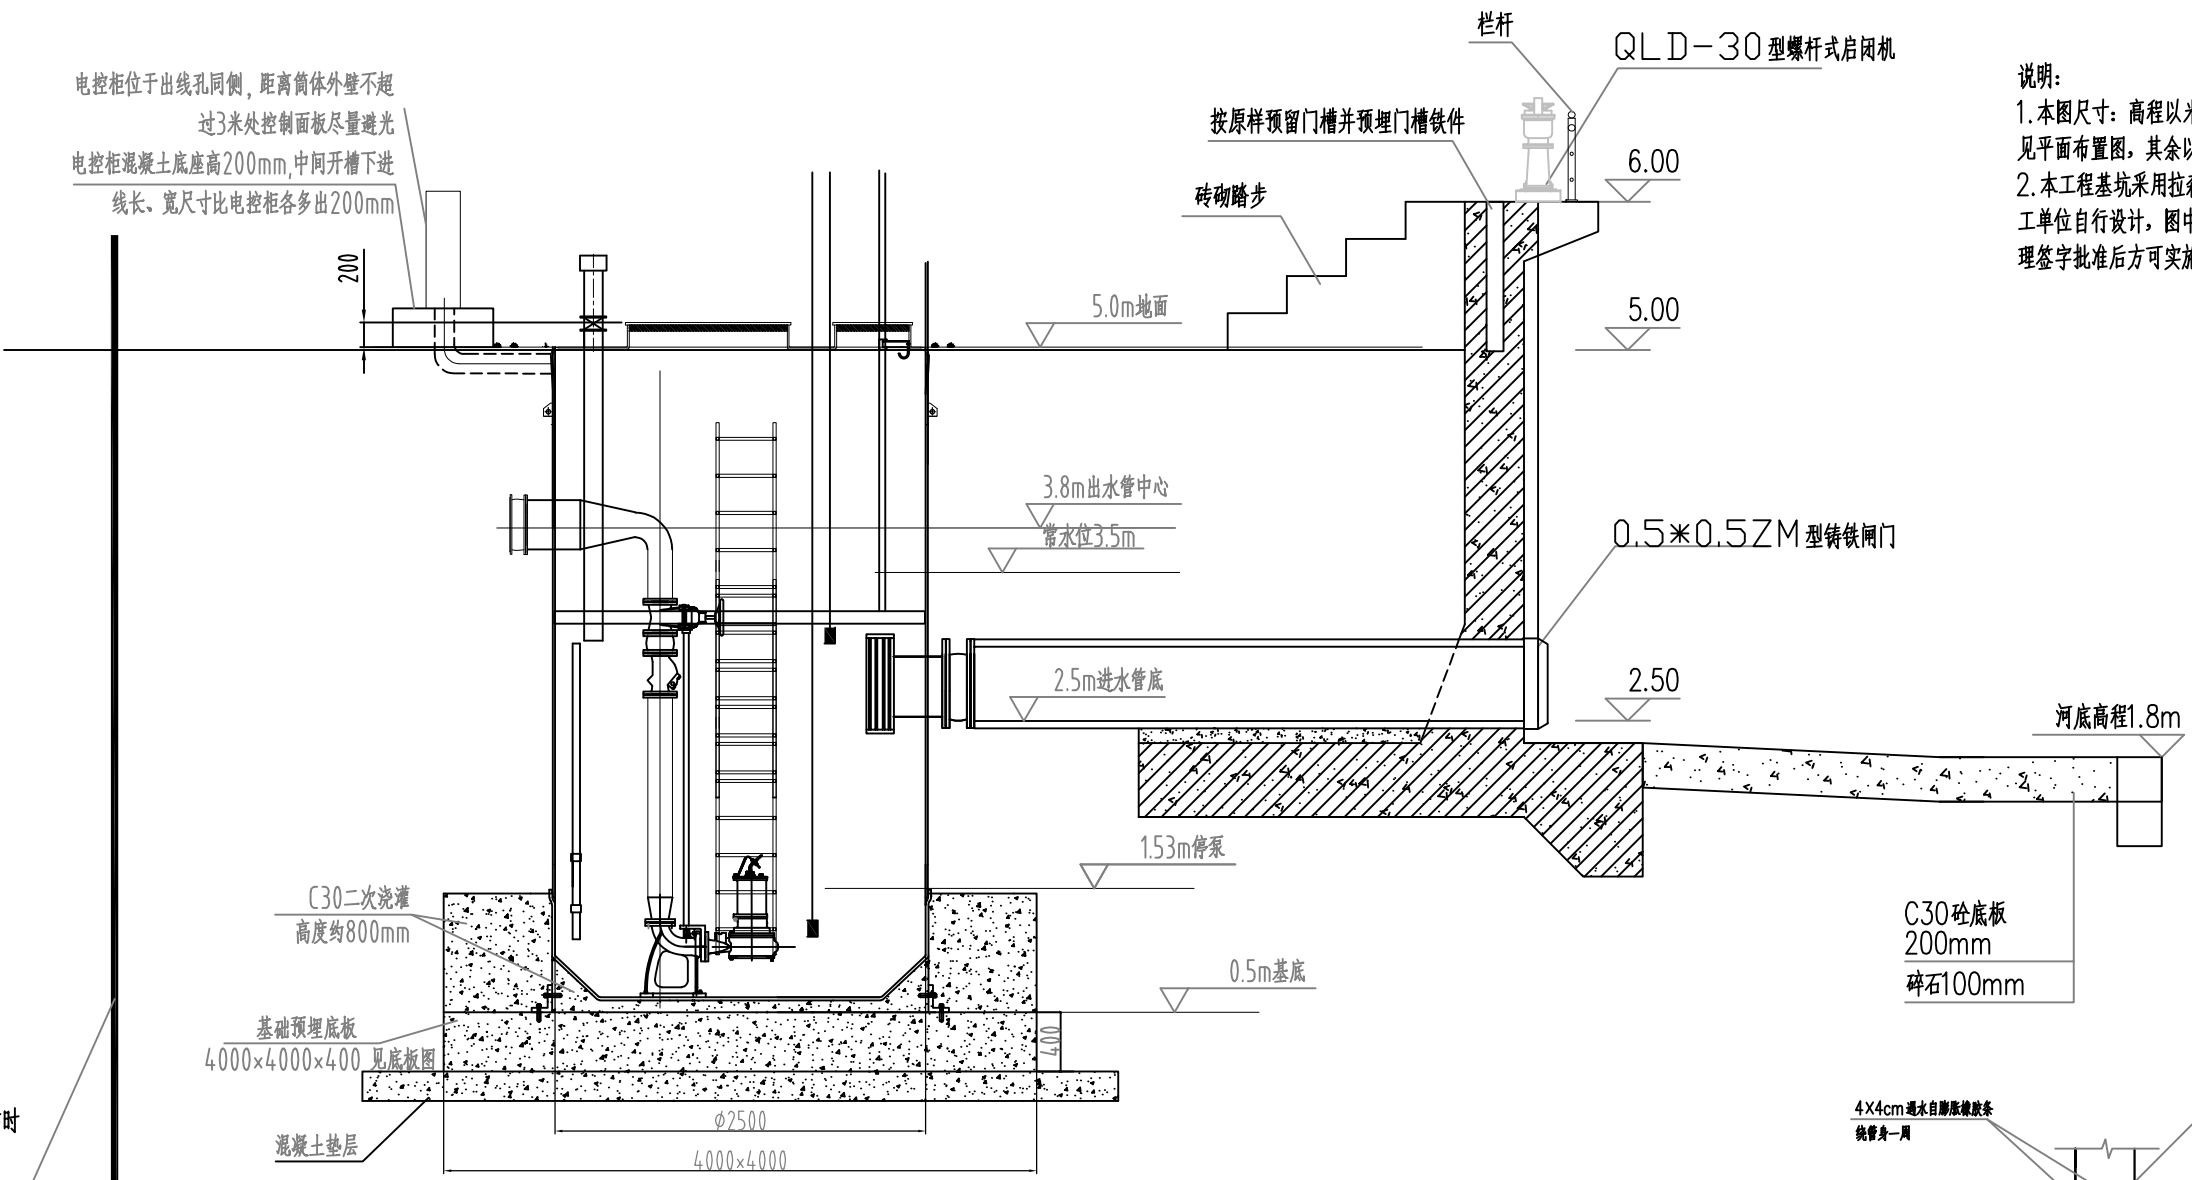


说明:
1. 本图尺寸: 高程以米计(吴淞高程), 高程具体见平面布置图, 其余以毫米计;
2. 本工程基坑采用拉森钢板桩支护, 支护方案由施工单位自行设计, 图中仅为示意, 支护方案须由监理签字批准后方可实施。

距离房屋近处结合钢板桩临时支护措施
钢板桩支护长度暂定12m。
桩后填土完成后拔出


泵站剖面图

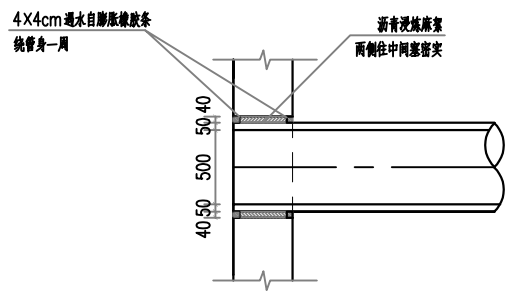

管口与墙衔接大样图 1:30




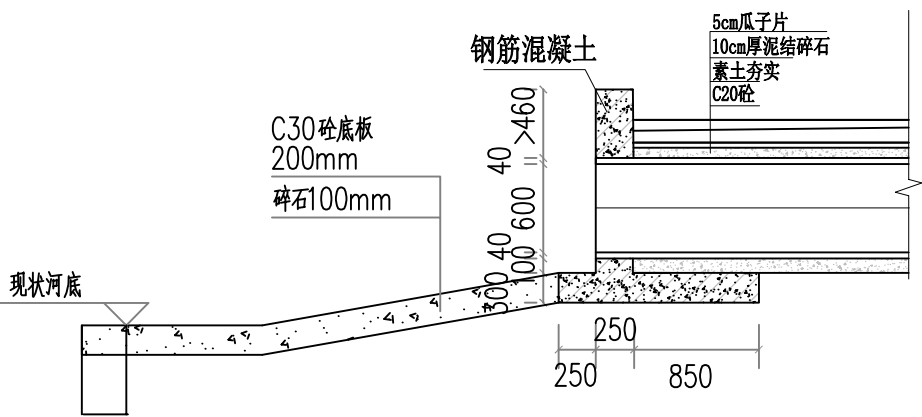


出水口剖面图

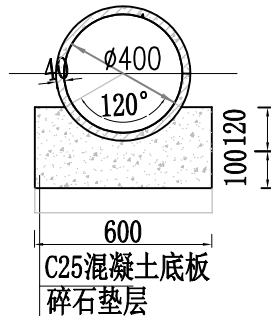


管道基础图
管道基础图

 常州市水利规划设计院有限公司						
批 准			雅浦港支浜前岸浜、后岸 浜水系沟通工程		施 工 图 设 计	
核 定					部 分	
审 查			泵站剖面图			
校 核						
设 计			比 例		日 期	2022.09
设计证号		A132019400	图 号	YPGZB-SG-03		

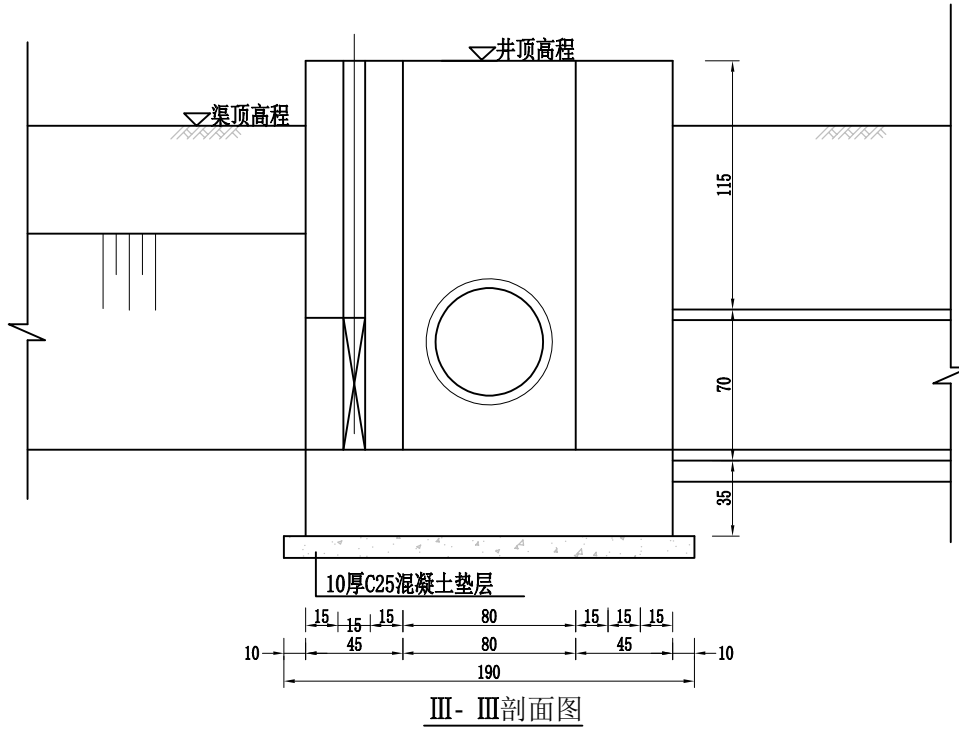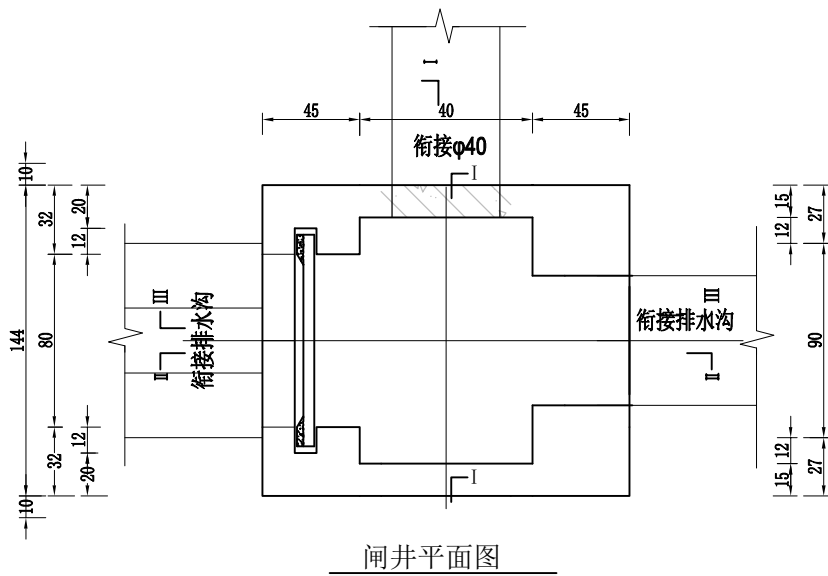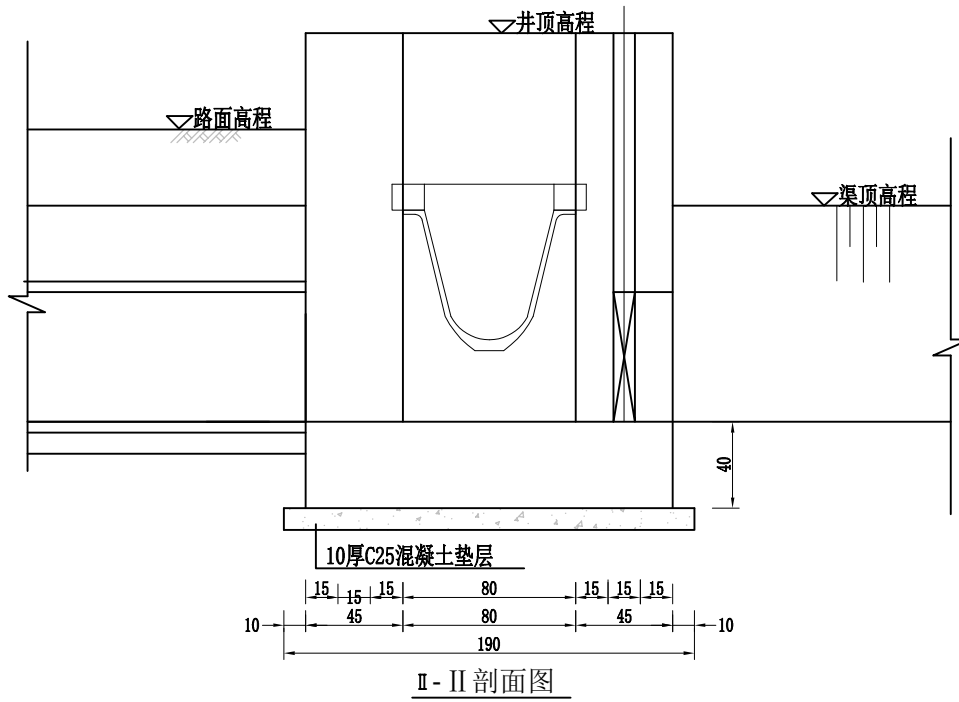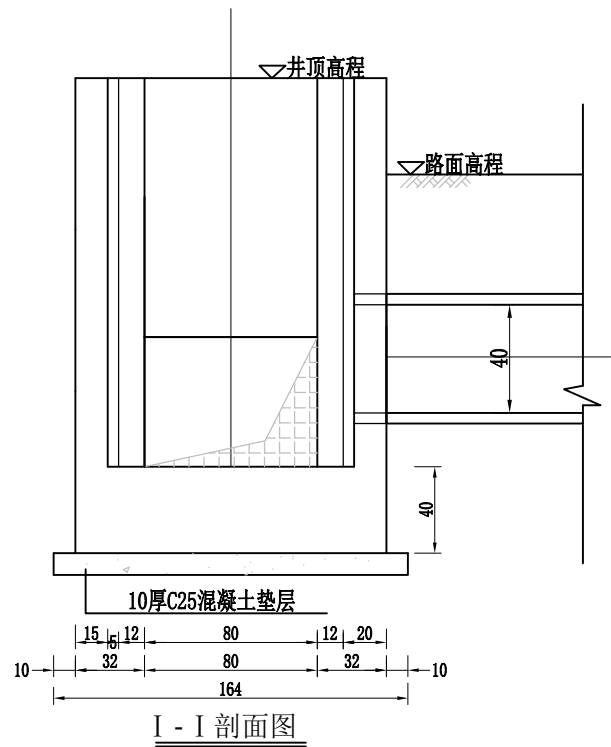

说明：
1. 本图尺寸：高程以米计（吴淞高程），高程具体见平面布置图，其余以厘米计；
2. 闸井采用C25混凝土现浇，钢筋保护层厚度为3.5cm；渠道、管道衔接闸井时，插入闸井15cm，待施工结束时采用C30细石膨胀混凝土填补缝隙；
3. 钢筋的锚固及搭接长度应满足《水工混凝土结构设计规范》的要求；
4. 其它未尽事宜，按有关规定执行或与设计单位协商解决。

常州市水利规划设计院有限公司					
批准			雅浦港支浜前岸浜、后岸 浜水系沟通工程		施工图 设计
核定					部分
审查			闸井结构图		
校核					
设计			比例	日期	2022.09
设计证号	A132019400	图号	YPGZB-SG-04		

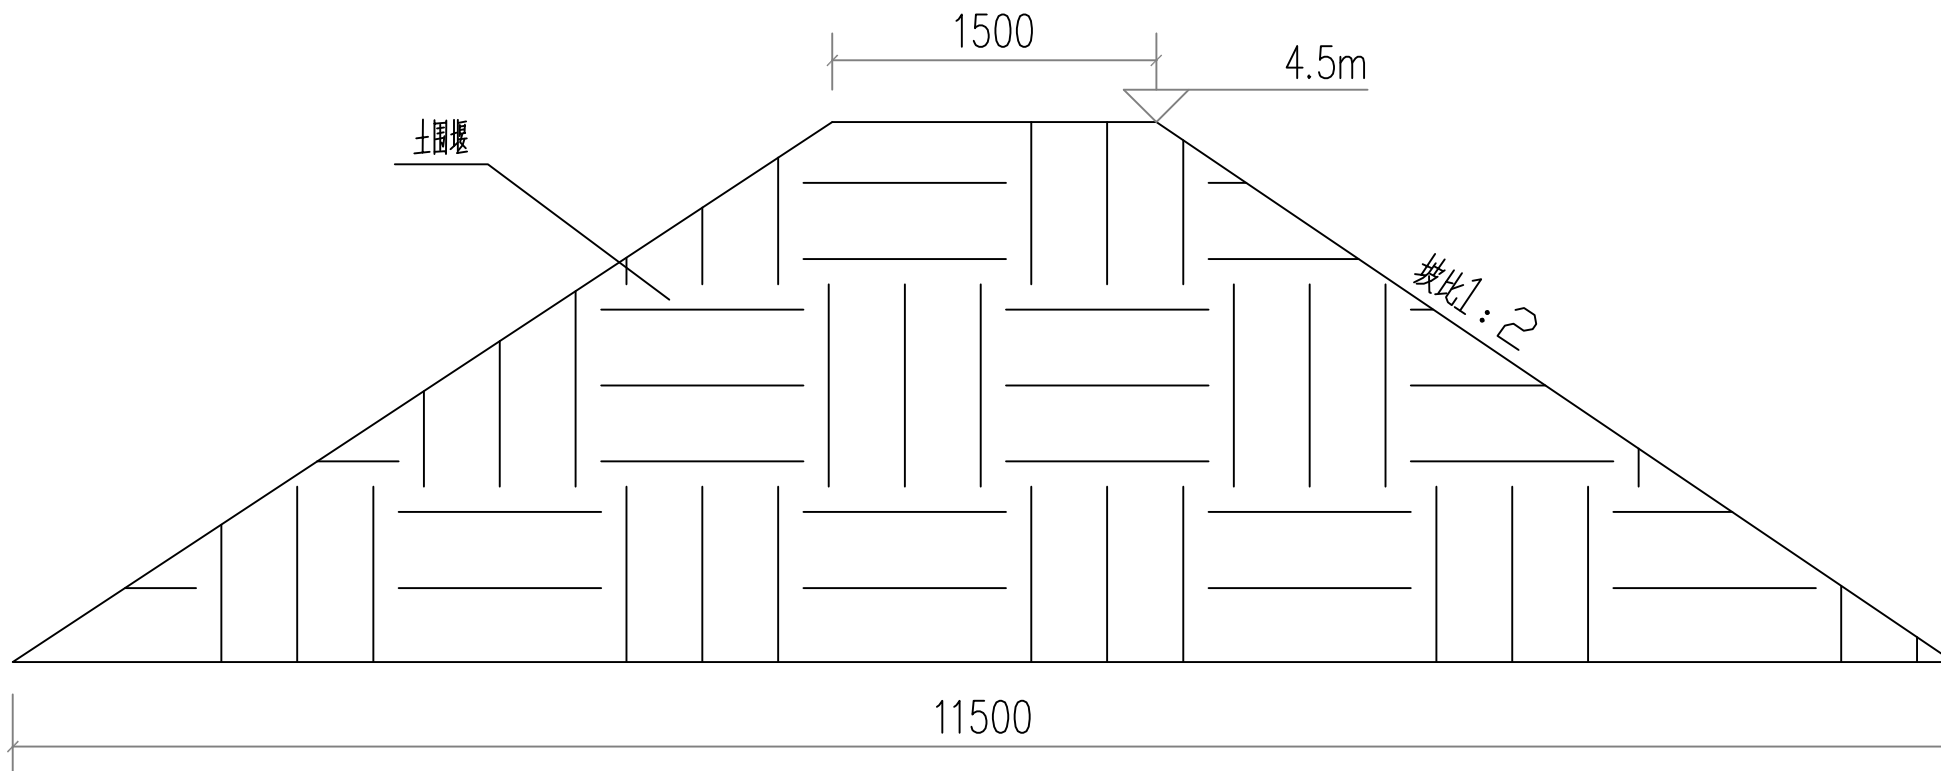

- 注：
1. 图中标注尺寸除高程（吴淞）以m计外，其余均以cm计。
 2. 根据现场实际情况，考虑于雪湖路与后市桥浜街接处西侧与东侧共打设两道围堰，河道现有面水及施工期降水均排干入现有后市桥浜河道，围堰均采用土围堰形式。
 3. 设计围堰断面为最小断面，承包人应根据现场情况及施工组织设计对该断面进行复核计算，必要时应加大断面尺寸，确保围堰安全。承包人也可以结合自身经验及当地实际情况自行设定适当的围堰方案，但围堰方案及断面尺寸均须经过监理工程师的审核后方可施工。

 常州市水利规划设计院有限公司						
批 准			雅浦港支浜前岸浜、后岸 浜水系沟通工程		施 工 图 设 计	
核 定					部 分	
审 查			围堰结构图			
校 核						
设 计			比 例		日 期	2022.09
设计证号		A132019400	图 号	YPGZB-SG-05		