
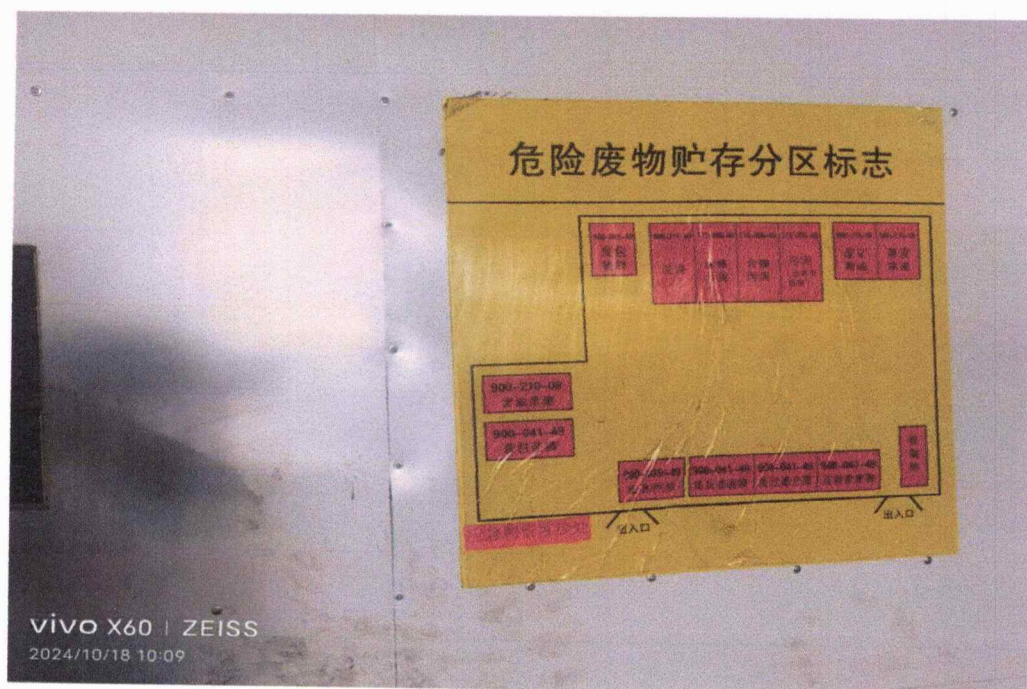


整改报告

2024 年 9 月 11 日省环保专家组对我公司进行规范化检查，
指出以下 4 个问题：

一、 危废库房分区图中未标注应急物资贮存处：

整改情况：已进行添加。

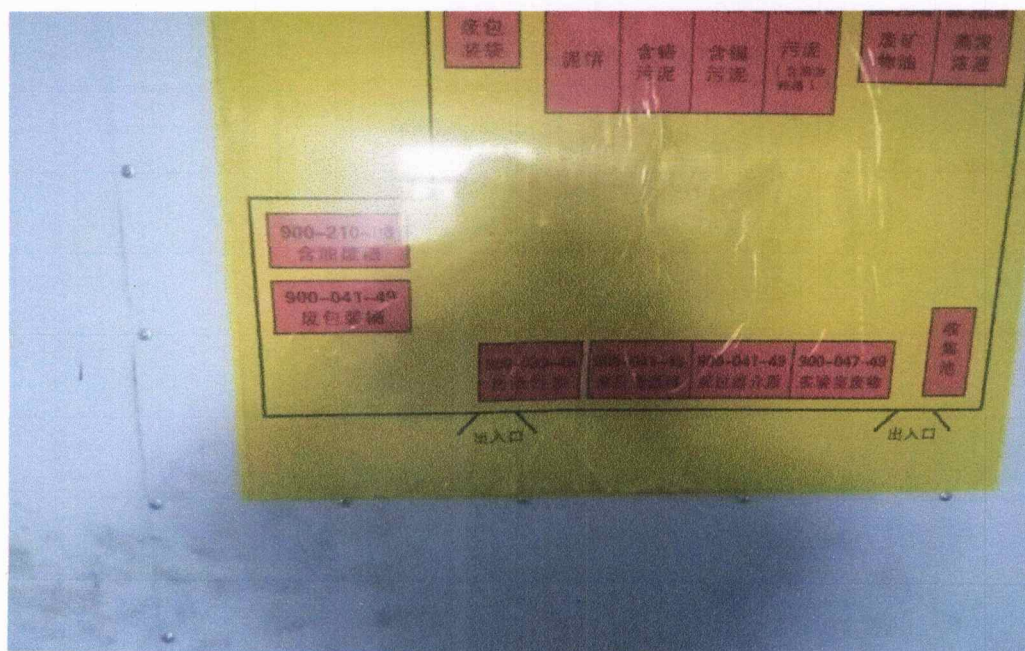

二、实验室未见危废投放登记表及标识标签。

整改情况： 已张贴实验室危废投放登记表并按实填写。





实验室废液临时贮存桶

资源



9713



三、在含铬污泥,泥饼,含镍污泥等危废危废特性描述有“感染性”。

整改情况: 已在一企一档固废信息中修改。去除了“感染性”。

危险信息

新增危废

* 废物类别及名称	HW08废矿物油与含矿物油废物	* 废物代码	900-210-08 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生
* 废物名称	泥饼	* 计量单位	吨
* 废物类型	次生固废		
* 物理性状	固态	* 危险特性	毒性 感染性
* 有害成分	污泥	* 危险情况	吞食后会对人体有害。

参考

危险信息

+ 返回

废物类别及名称	HW08废矿物油与含矿物油废物	废物代码	900-210-08 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的
废物名称	泥饼	计量单位	吨
废物类型	次生固废		
物理性状	固态	危险特性	毒性
有害成分	污泥	危险情况	吞食后会对人体有害。

四、次生危废出入台账缺失经办人信息。

整改情况：已在次生危废出入台账中添加了经办人。

危险废物贮存情况记录（蒸发浓液）

时间	入库	出库	结算	废物来源/去向	废物名称	废物种类	存放区域
2024/9/2	6.41		66.11		蒸发浓液	900-210-08	危废库房
2024/9/4	2.81		55.92		蒸发浓液	900-210-08	危废库房
2024/9/13	3.98		59.9		蒸发浓液	900-210-08	危废库房
2024/9/14		2.49	57.81	镇江普境新能源	蒸发浓液	900-210-08	危废库房
2024/9/14		26.37	31.44	镇江普境新能源	蒸发浓液	900-210-08	危废库房
2024/9/21		11.62	19.82	盈天环保	蒸发浓液	900-210-08	危废库房
2024/9/23	9.63	29.45	0	镇江普境新能源	蒸发浓液	900-210-08	危废库房
	3.52		3.32		蒸发浓液	900-210-08	危废库房
2024/9/30	5.62		9.14		蒸发浓液	900-210-08	危废库房

危险废物贮存情况记录（蒸发浓液）

贮存场所：危废仓库

时间	入库	出库	结算	废物来源/去向	废物名称	废物种类	存放区域	经办人
2024/9/2	6.41		66.11		蒸发浓液	900-210-08	危废库房	杨春明
2024/9/4	2.81		55.92		蒸发浓液	900-210-08	危废库房	杨春明
2024/9/13	3.98		59.9		蒸发浓液	900-210-08	危废库房	杨春明
2024/9/14		2.49	57.81	镇江普境新能源	蒸发浓液	900-210-08	危废库房	杨春明
2024/9/14		26.37	31.44	镇江普境新能源	蒸发浓液	900-210-08	危废库房	杨春明
2024/9/21		11.62	19.82	盈天环保	蒸发浓液	900-210-08	危废库房	杨春明
2024/9/23	9.63	29.45	0	镇江普境新能源	蒸发浓液	900-210-08	危废库房	杨春明
	3.52		3.32		蒸发浓液	900-210-08	危废库房	杨春明
2024/9/30	5.62		9.14		蒸发浓液	900-210-08	危废库房	杨春明

江苏绿赛格再生资源利用有限公司

